



ÁTMÉRŐ-TÖMEG ÖSSZESÍTÉS										
Jel	d _h	#	Vasalás	Hossz	#	#9	#10	#12	#16	
1	184	8		0,28	51,52					
2	154	12		4,00				537,00	616,00	
3	10	10		537,00						
4	28	10		1,18				33,04		
5	12	12		4,01					48,12	
6	14	8		1,02	14,28					
7	60	10		1,20				72,00		
8	28	10		3,55	99,40					
9	4	10		11,45	45,80					
10	28	10		6,25	175,00					
11	100	12		4,50				400,00		
12	9	8		1,62	14,58					
13	4	16		3,00					12,00	
14	10	8		1,38	13,80					
15	8	12		1,46				11,68		
16	120	8		0,30	36,00					
17	32	10		1,25				40,00		
18	20	10		2,25	45,00					
19	12	10		4,35	52,20					
20	10	10		1,50	15,00					
21	24	12		4,00	96,00					
22	4	12		3,73	14,92					
23	2	12		3,68	7,36					
24	8	7		3,10	24,80					
25	2	16		3,00				6,00		
26	44	8		0,35	15,40					
27	10	8		1,38	13,80					
28	8	12		1,46				11,68		
29	58	10		1,20	69,60					
30	28	10		3,55	99,40					
31	4	10		11,45	45,80					
32	28	10		6,25	175,00					
33	100	12		4,50				400,00		
34	9	8		1,62	14,58					
35	4	16		3,00					12,00	
36	120	8		0,30	36,00					
37	34	12		4,00	136,00					
38	10	10		116,50						
39	32	10		1,15	36,80					
40	40	8		0,25	10,00					
41	76	8		0,30	22,80					
42	64	12		4,00	256,00					
43	1	10		217,00						
44	68	10		1,20	81,60					
45	9	8		2,08	18,72					
46	6	10		1,15	6,90					
47	4	16		2,50				10,00		
48	6	10		2,10	12,60					
49	8	8		0,25	2,00					
50	24	12		4,00	96,00					
51	1	10		80,50						
52	34	10		1,15	39,10					
53	28	8		0,25	7,00					
54	55	8		0,30	16,50					
55	34	12		4,00	136,00					
56	32	10		4,35	139,20					
57	32	10		1,20	38,40					
58	128	10		1,20	153,60					
59	24	10		3,35	80,40					
60	24	10		4,22	101,28					
61	24	10		4,15	99,60					
62	24	10		3,75	90,00					
63	24	10		4,53	108,72					
64	16	10		9,00	144,00					
65	8	10		12,00	96,00					
66	12	16		3,60				43,20		
67	206	12		4,00				824,00		
68	12	16		302					50,60	
69	48	10		1,10	52,80					
70	17	8		2,42	41,14					
71	272	8		0,30	81,60					
72	184	8		0,28	51,52					
73	154	12		4,00				537,00	616,00	
74	10	10		537,00						
75	28	10		1,18				33,04		
76	12	12		4,01					48,12	
77	14	8		1,02	14,28					
78	12	12		4,01					48,12	
79	14	8		1,06	14,84					
80	4	16		3,43					13,72	
81	27	8		1,33	99,36					
82	12	12		3,36				40,56		
Összesítés / # [m]										
f.m. tömeg / # [kg/m]										
Össztömeg / # [kg]										
Össztömeg [kg]										


F5-A-2 jelű mon. vb. fal (nézet)
készül: 11,50fm M=1:50

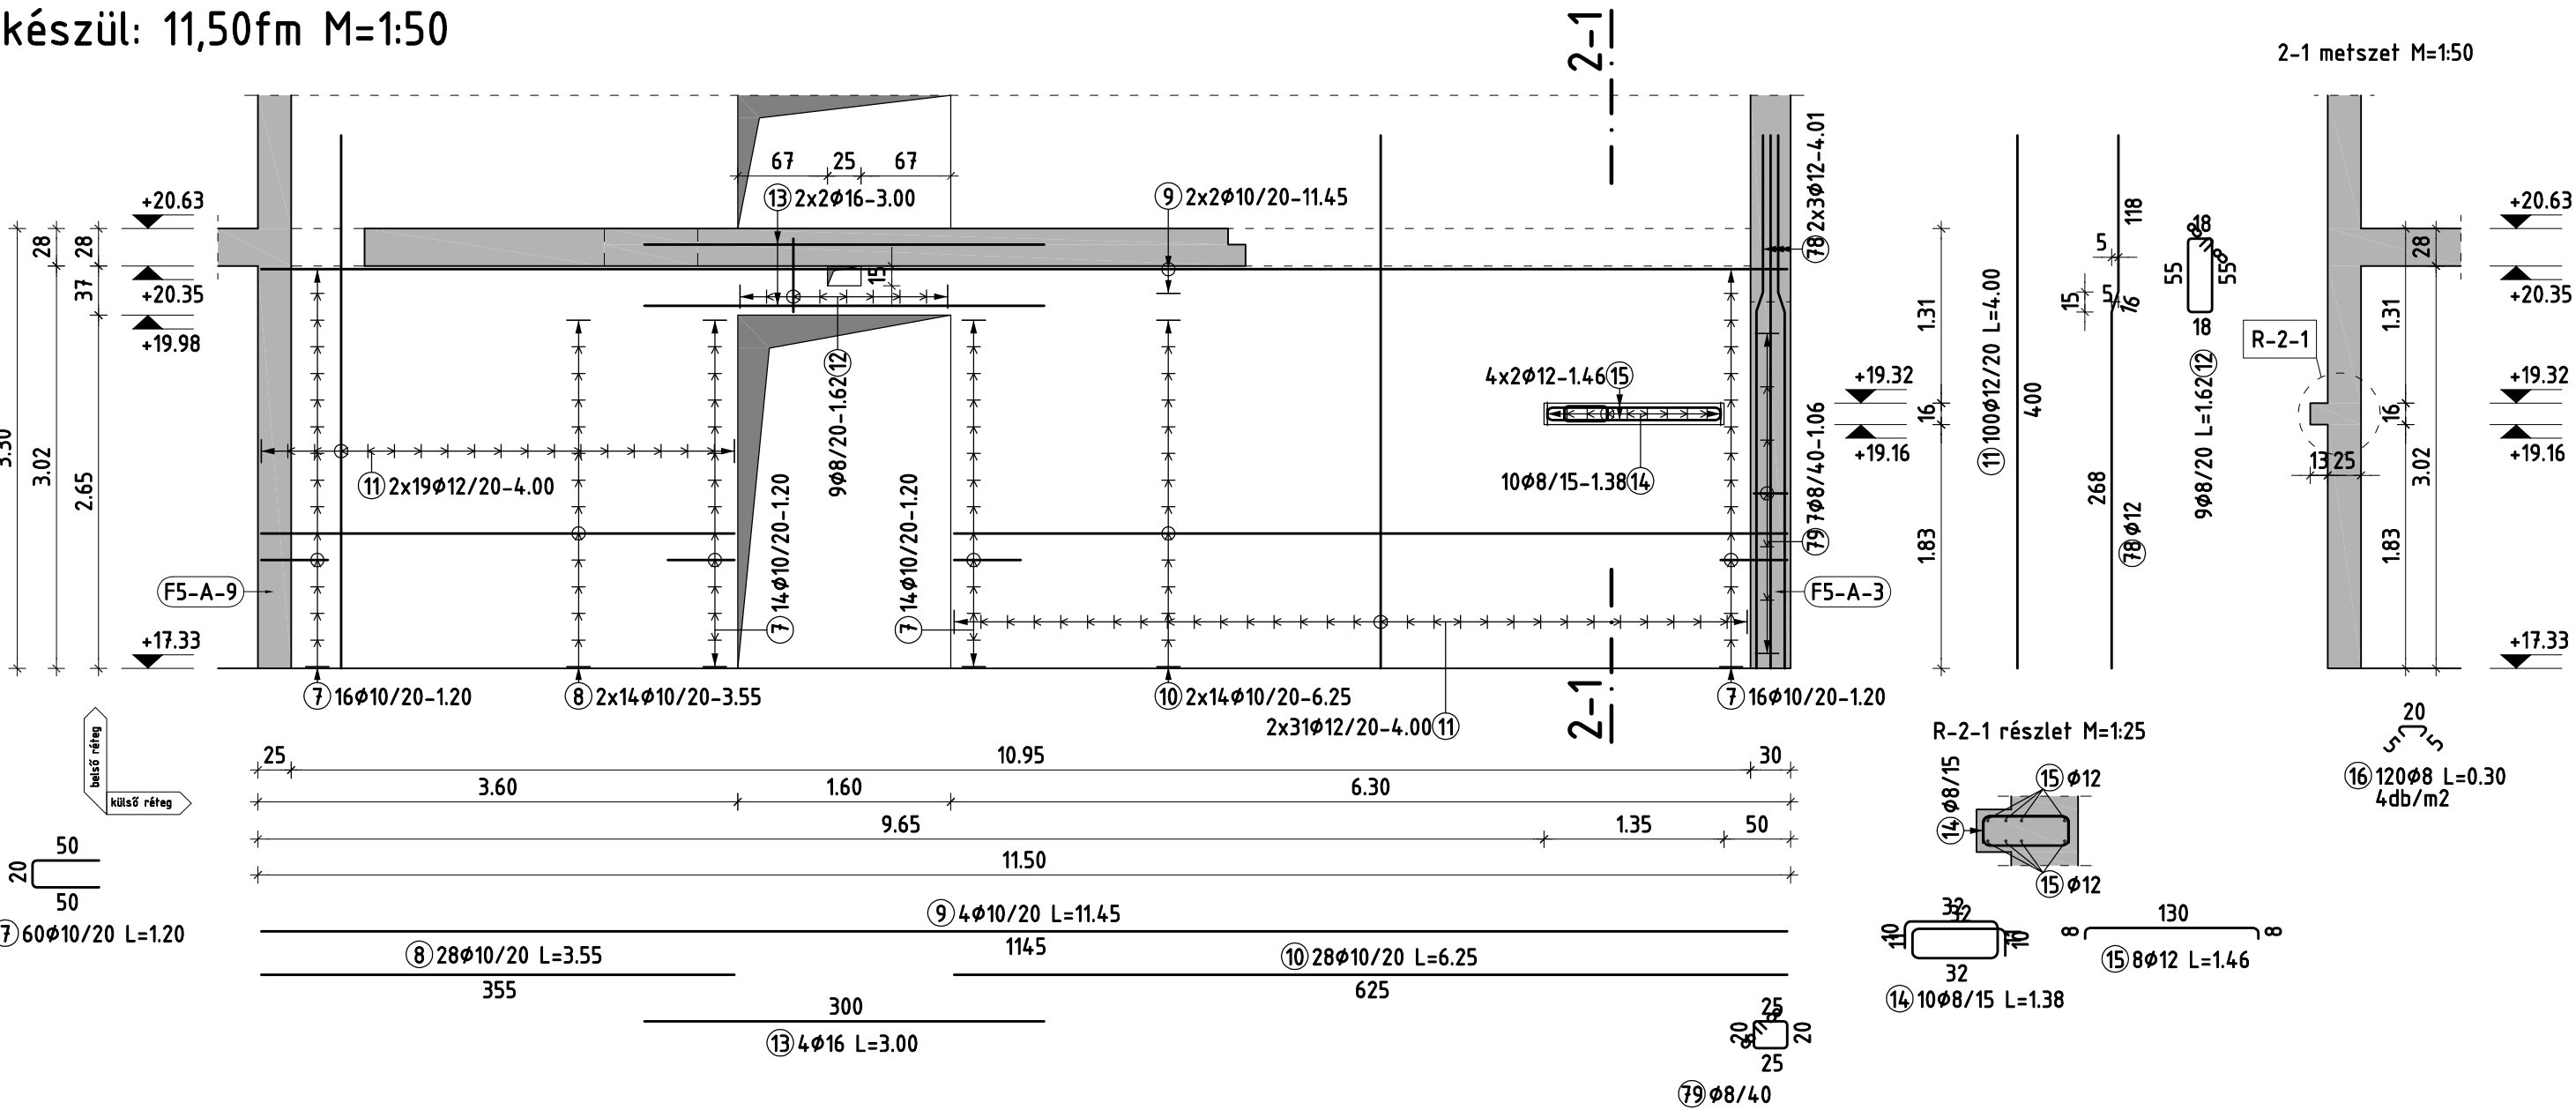


F5-A-7 jelű mon. vb. fal (nézet)
készül: 2,15fm M=1:50

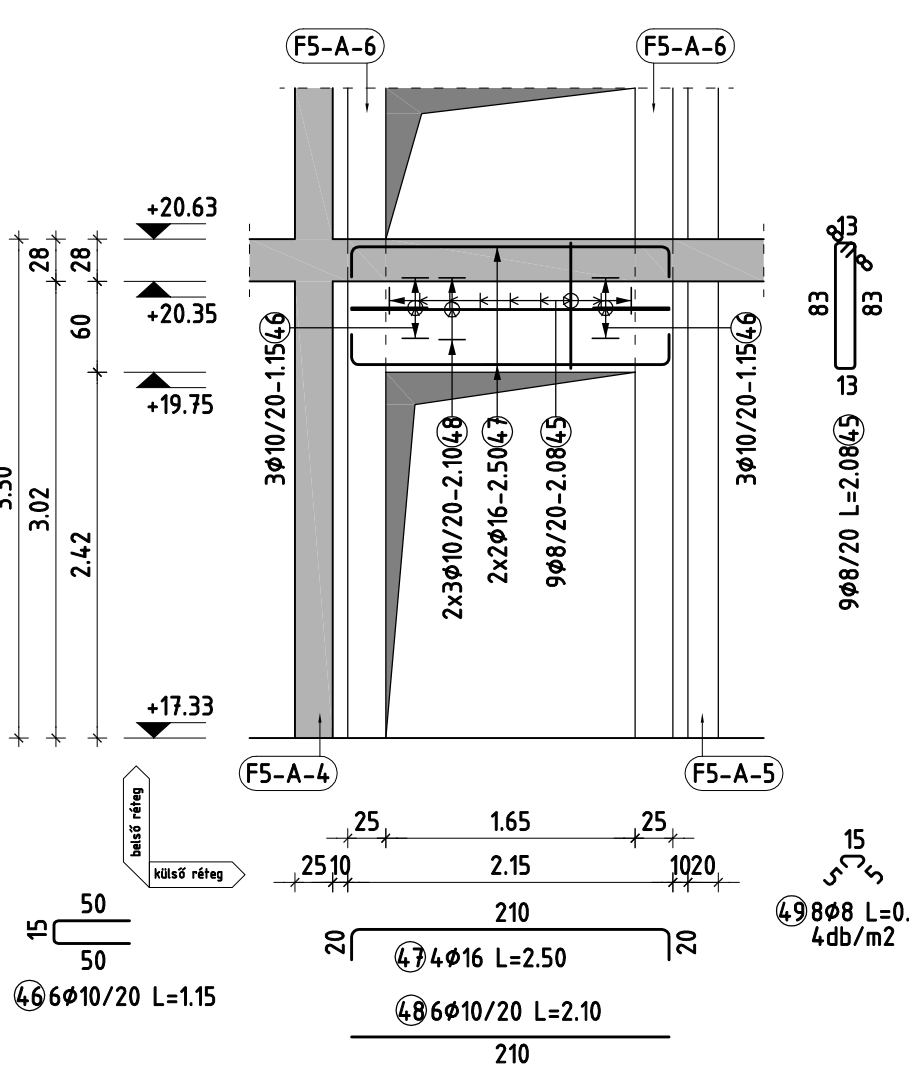


F5-A-1 jelű mon. vb. fal (metszet)
készül: 15,25fm M=1:50

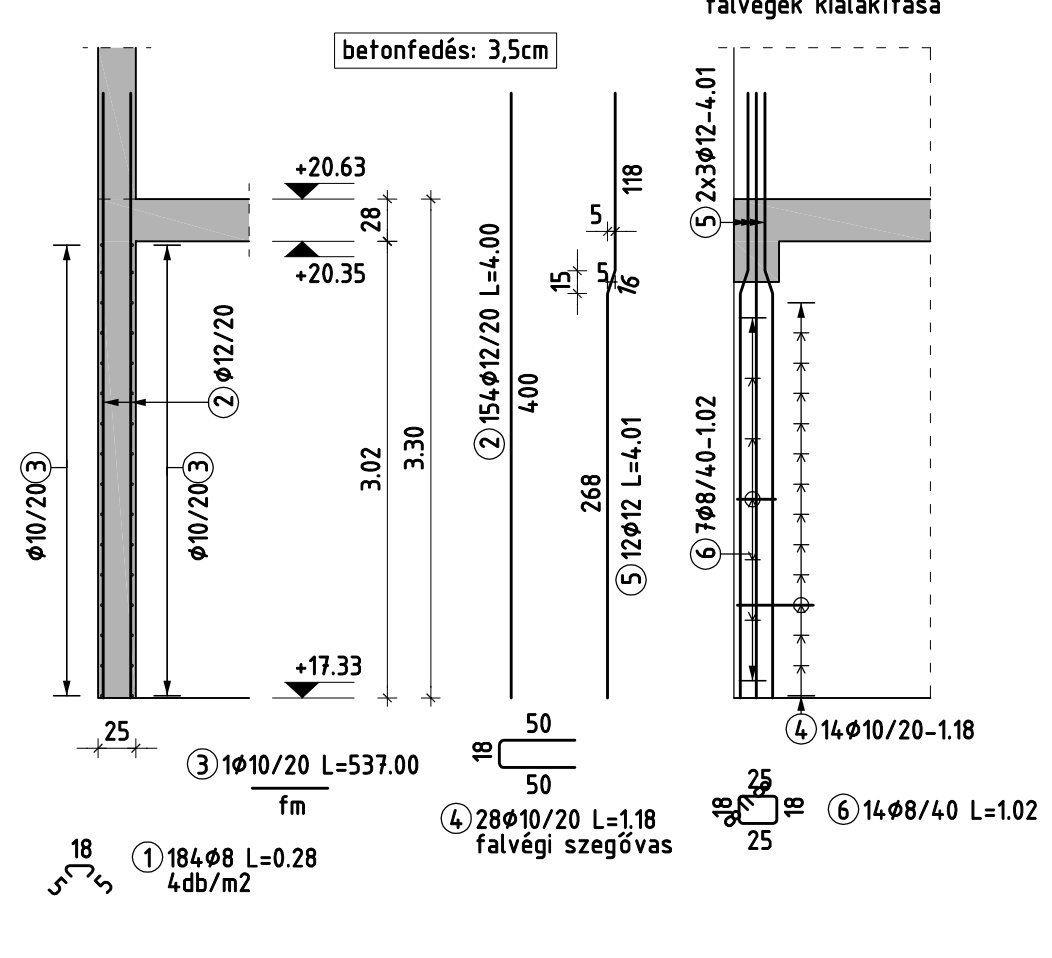


F5-A-10 jelű mon. vb. fal (nézet) készül: 28,65fm M=1:50

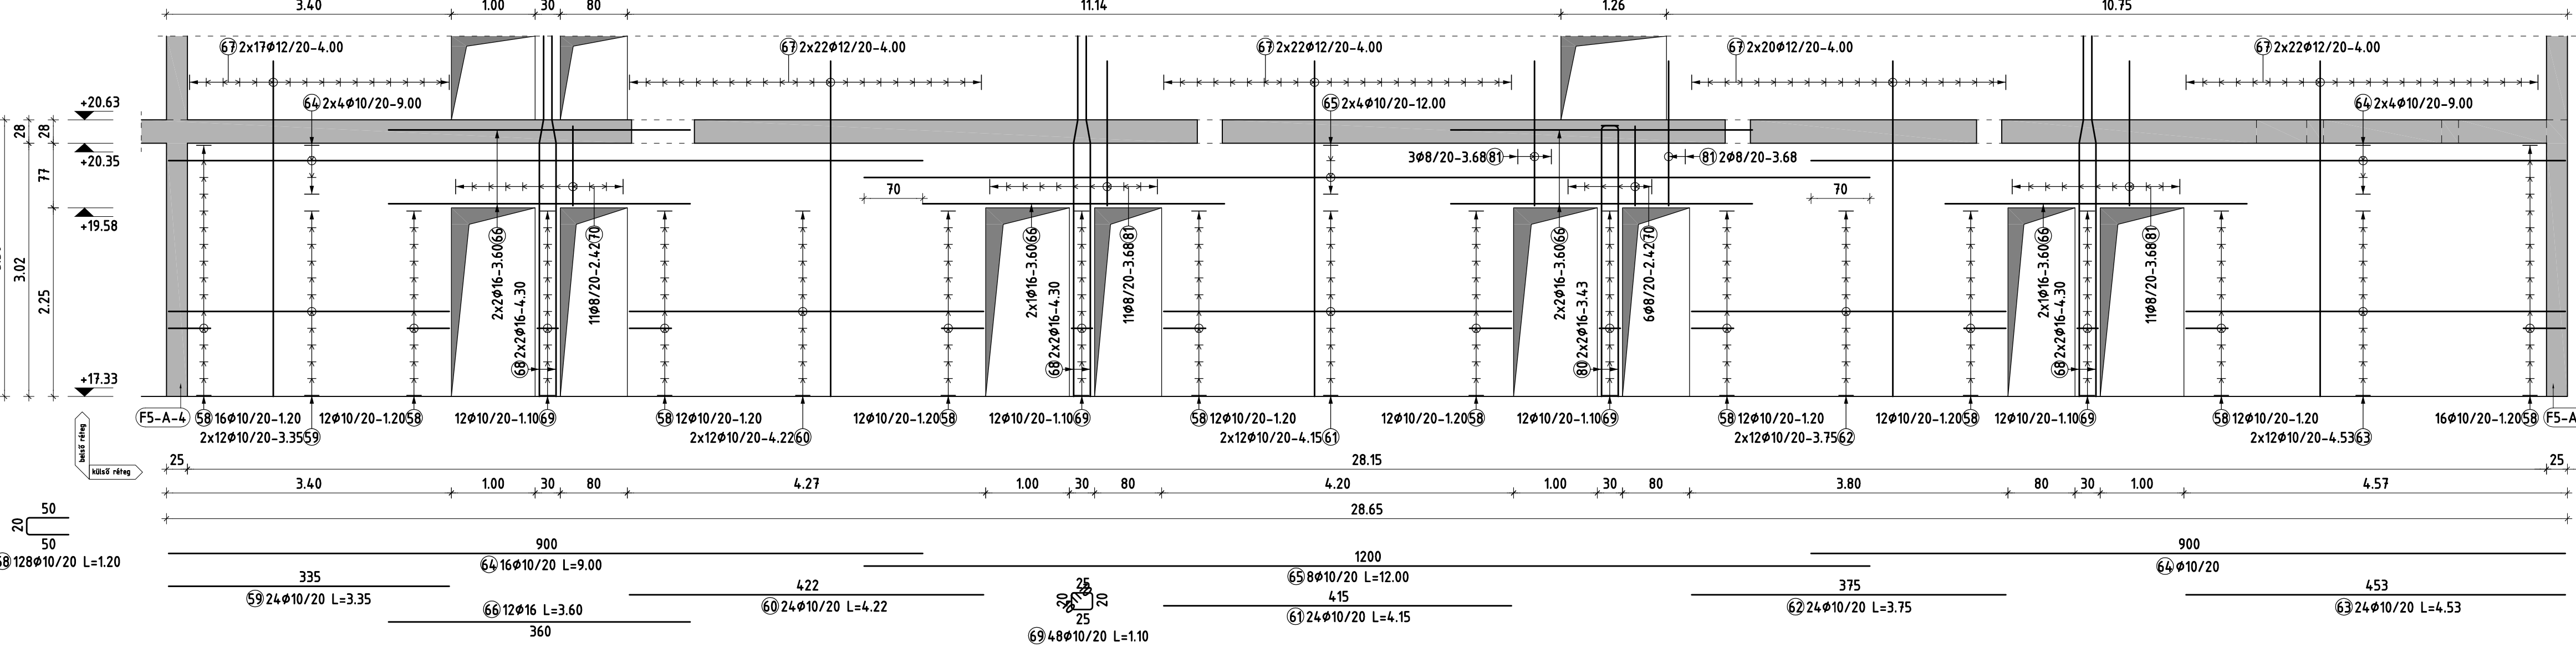


F5-A-5 jelű mon. vb. fal (metszet)
készül: 3,30fm M=1:50

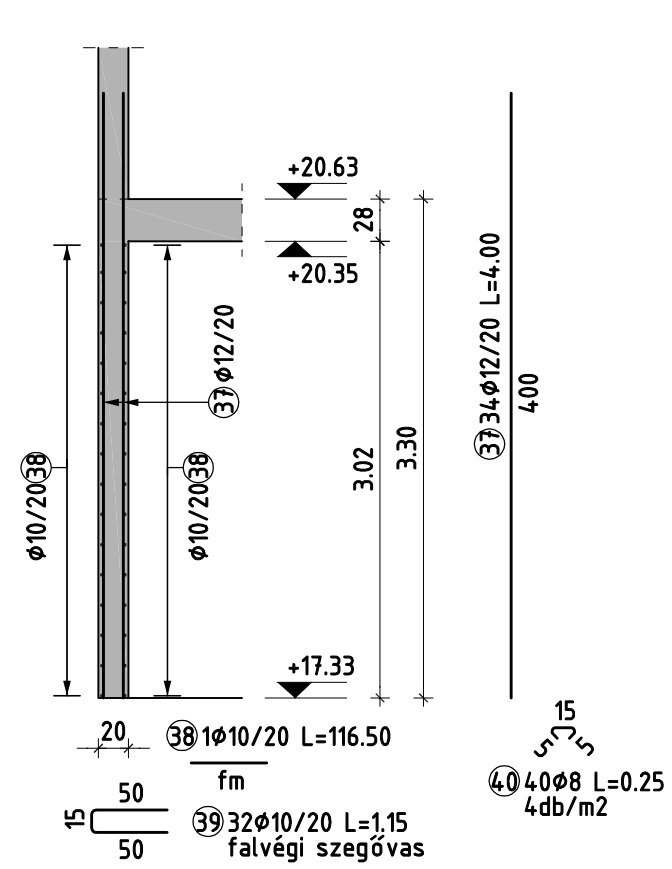


F5-A-6 jelű mon. vb. fal (metszet)
készül: 2x2,90fm M=1:50

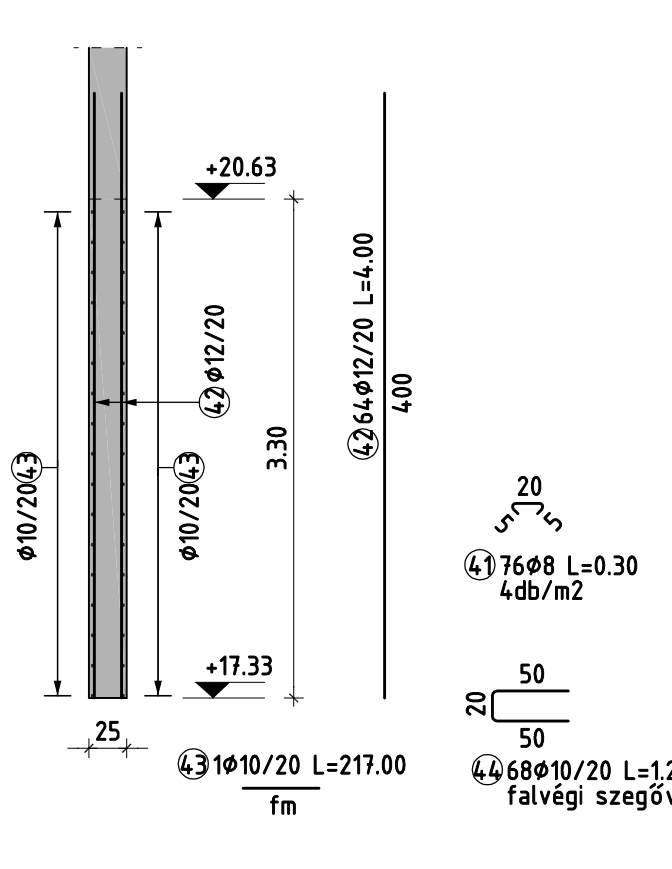


F5-A-8 jelű mon. vb. fal (metszet)
készül: 2,15fm M=1:50

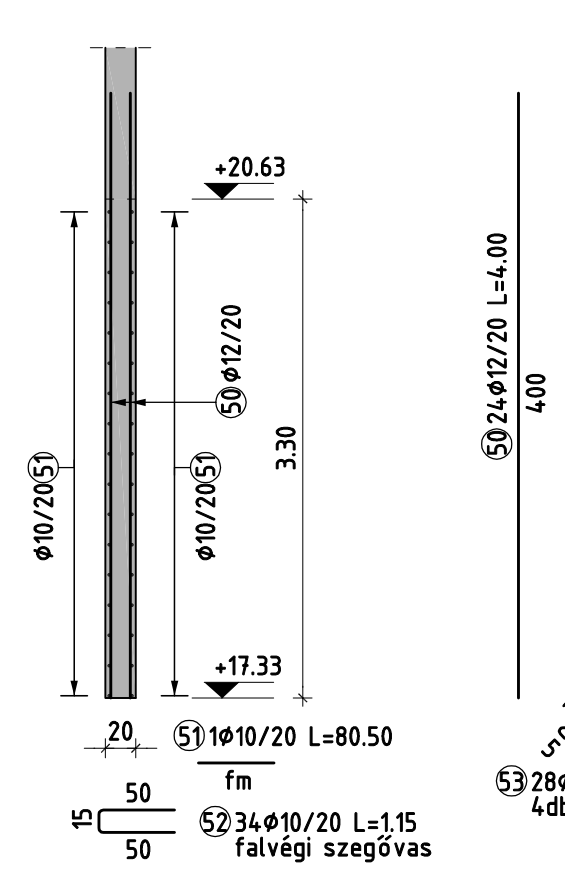


F5-A-3 jelű mon. vb. fal (nézet)
készül: 4,40fm M=1:50

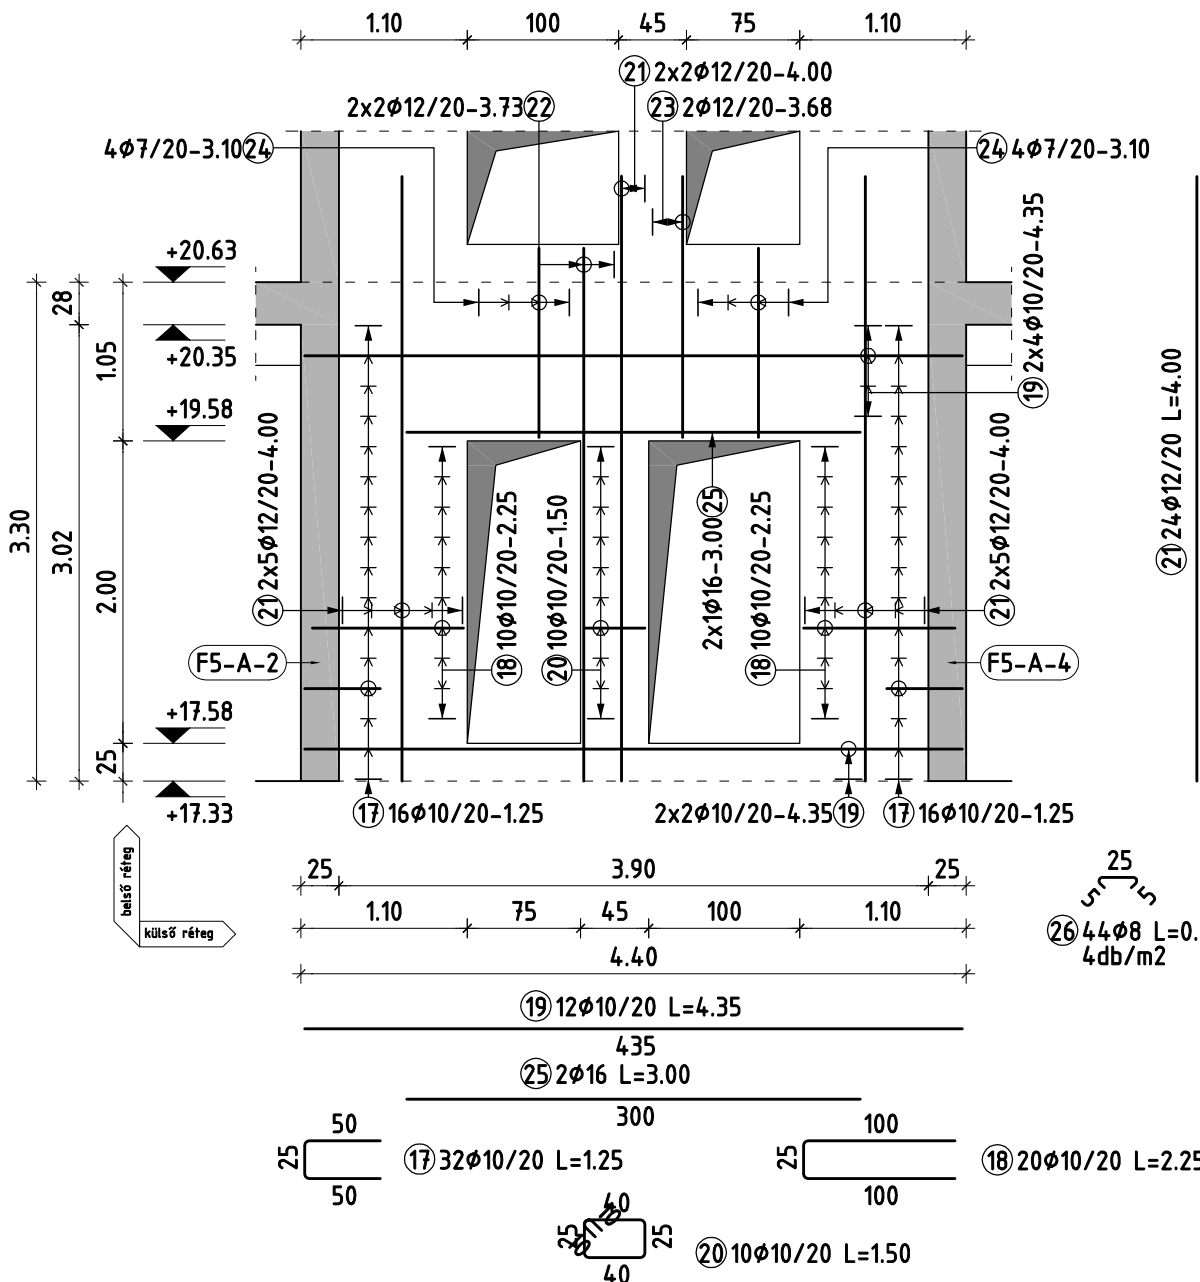


F5-A-9 jelű mon. vb. fal (nézet)
készül: 4,40fm M=1:50

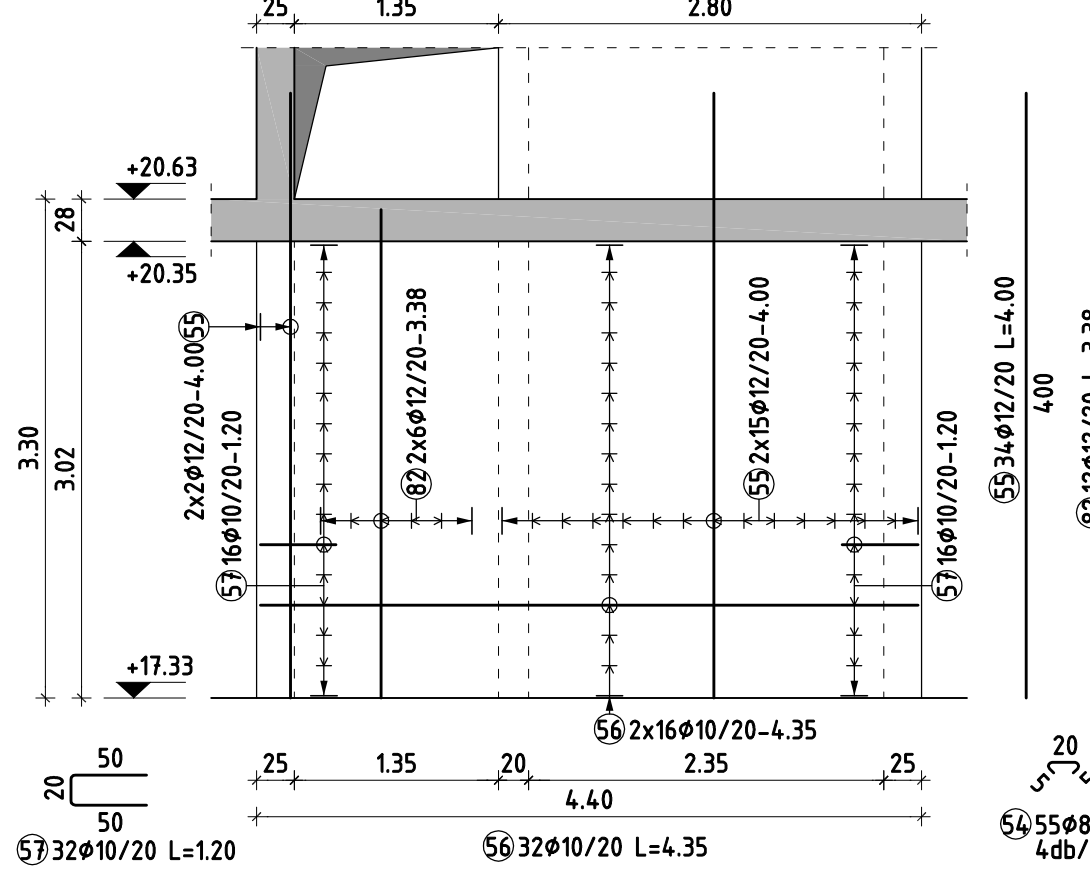

F5-A-4 jelű mon. vb. fal (nézet) készül: 11,50fm M=1:50

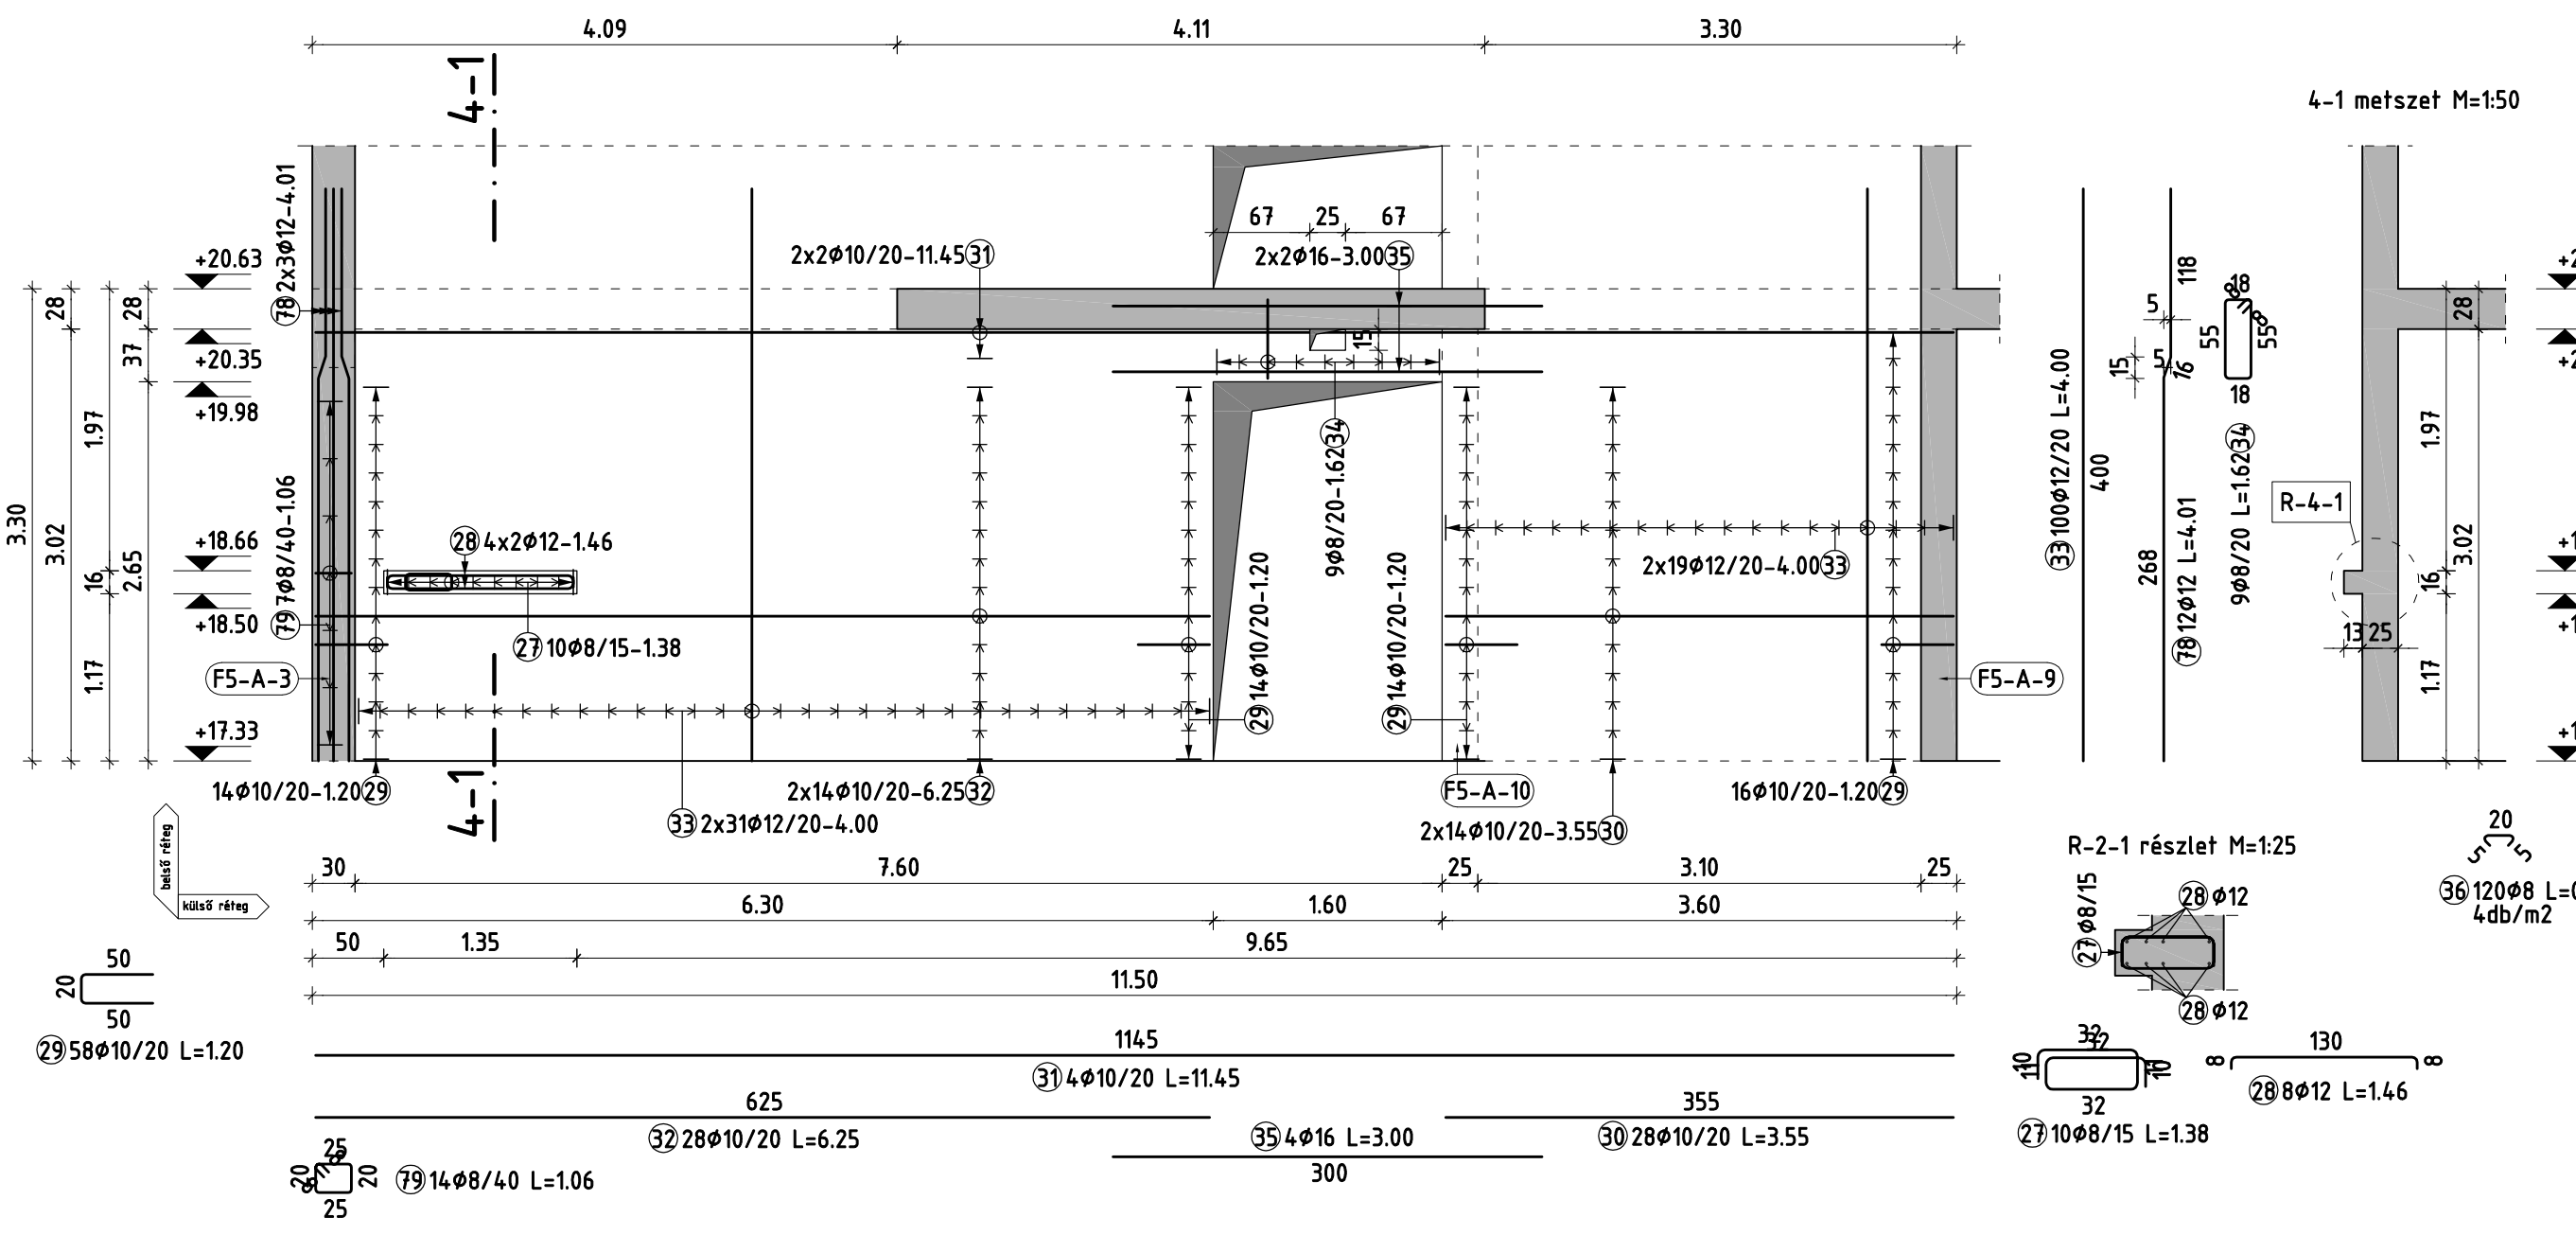


F5-A-11 jelű mon. vb. fal (metszet)
készül: 15,25fm M=1:50

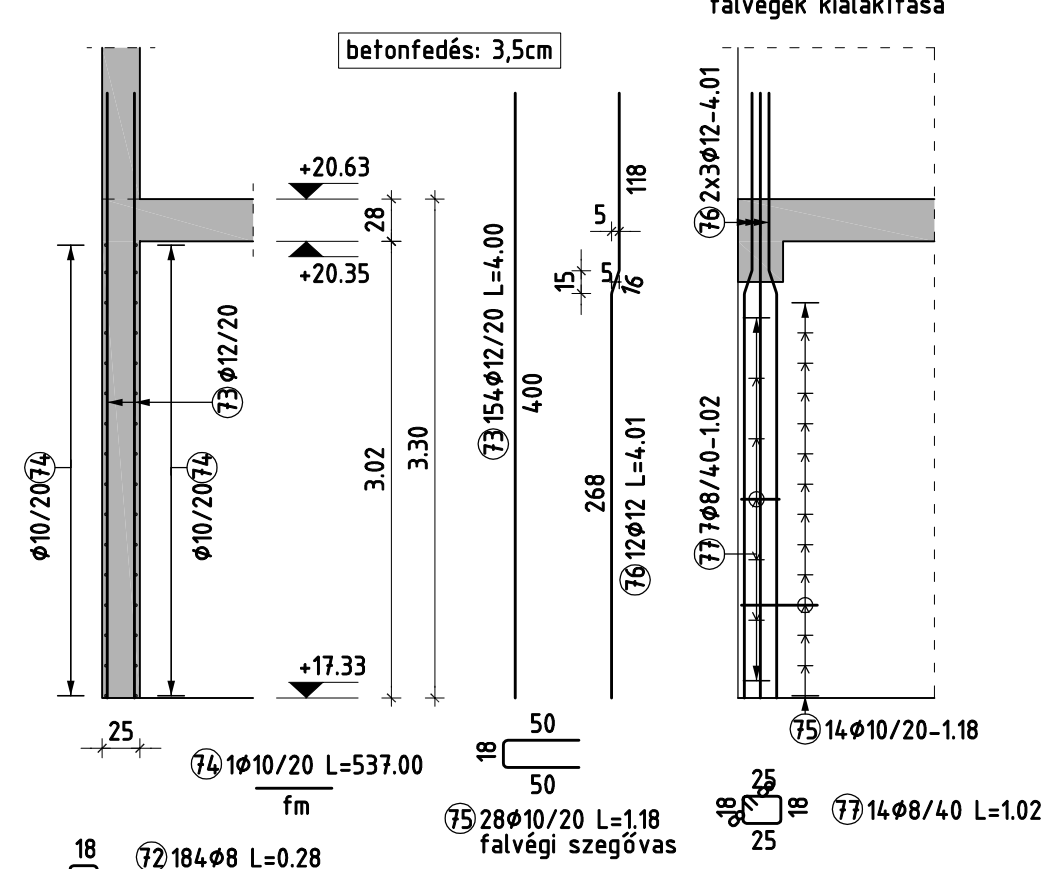

Mon. vb. falak kivitelezése során a szomszédos épületek fala nem használható zsaluzatként!

Vasalási rétegek értelmezése

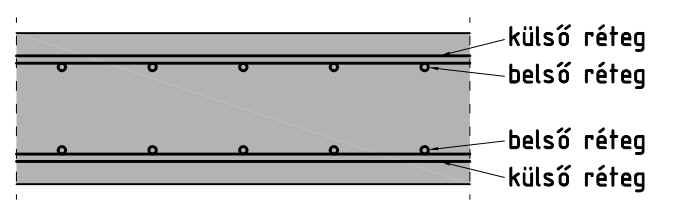

- Megjegyzések:
- +0,15 = +10,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)
 - BETON: C30/37-XC1-16-F3
 - BETONACÉL: B500
 - BETONFEDÉS: 2,5cm átlalában, 3,5cm tűzfalaknál
 - HASZNOS TEHER ALAPÉRTÉKE: LAKÁS 2,00kN/m², ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYOSÓ 3,00kN/m²; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m²; TETŐ 0,40kN/m²
 - A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
 - A JELELT MÉRTEK A VASAK KÜLMÉRETEI!
 - A BETON BEDOLGOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ
 - A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
 - A BETONÓZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG.
 - A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉSZ, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
 - AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKAGI TERVEK TARTALMAZZÁK
 - AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÜDŐY ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
 - AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSSSEL, VÉSÉSSSEL RONCSOLNI TILOS!
 - MONDULT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSÉSSSEL GYENGÍTENI TILOS!
 - AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEK ELHELYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI!
 - A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
 - A MÉRTEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZET TERVSZERINTI HELYZÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVZÖKEKET HALADÉKTALANUL ÉRTESETNI KELL! KITÜZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SERTIÜT TÖRTÉNJEK.

PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.
9025 Győr, Bercsényi Liget 29/A/6. Tel.: 96/822-385 e-mail: properivum@properivum.hu

HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.
8900 Zalaezerszeg, Iskola köz 6-8. szft. 4.

Tervezlet: **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ**
1076 Budapest, VII. ker. Varsány u. 22-24., hrsz.: 32934.
STATIKUS KIVITELI TERV

Dátum: **2022.02.16.**
Munkaszám: **S21-204**

Építtető: **Budapest Főváros**
VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.

Tervfajta: **KIVITELI**

Terv megnevezése: **"A" ÉPÜLET - 5. EMELETI FALAK VASALÁSI TERVE**

Tervszám: **SA-23**

Terv megnevezése: **"A" ÉPÜLET - 5. EMELETI FALAK VASALÁSI TERVE**

Méretarány: **M 1:50**

Statikus tervező:
Gémes Miklós Ottó
okl.építőmérnök
MMKsz.: T 19-0871

Társtervező:
Zélei Péter
okl.építőmérnök
MMKsz.: T 08-0881

Társtervező:
Buzogány Ferenc
okl.építőmérnök
MMKsz.: T 20-0589