C-C METSZET / PINCE HŐ ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZER

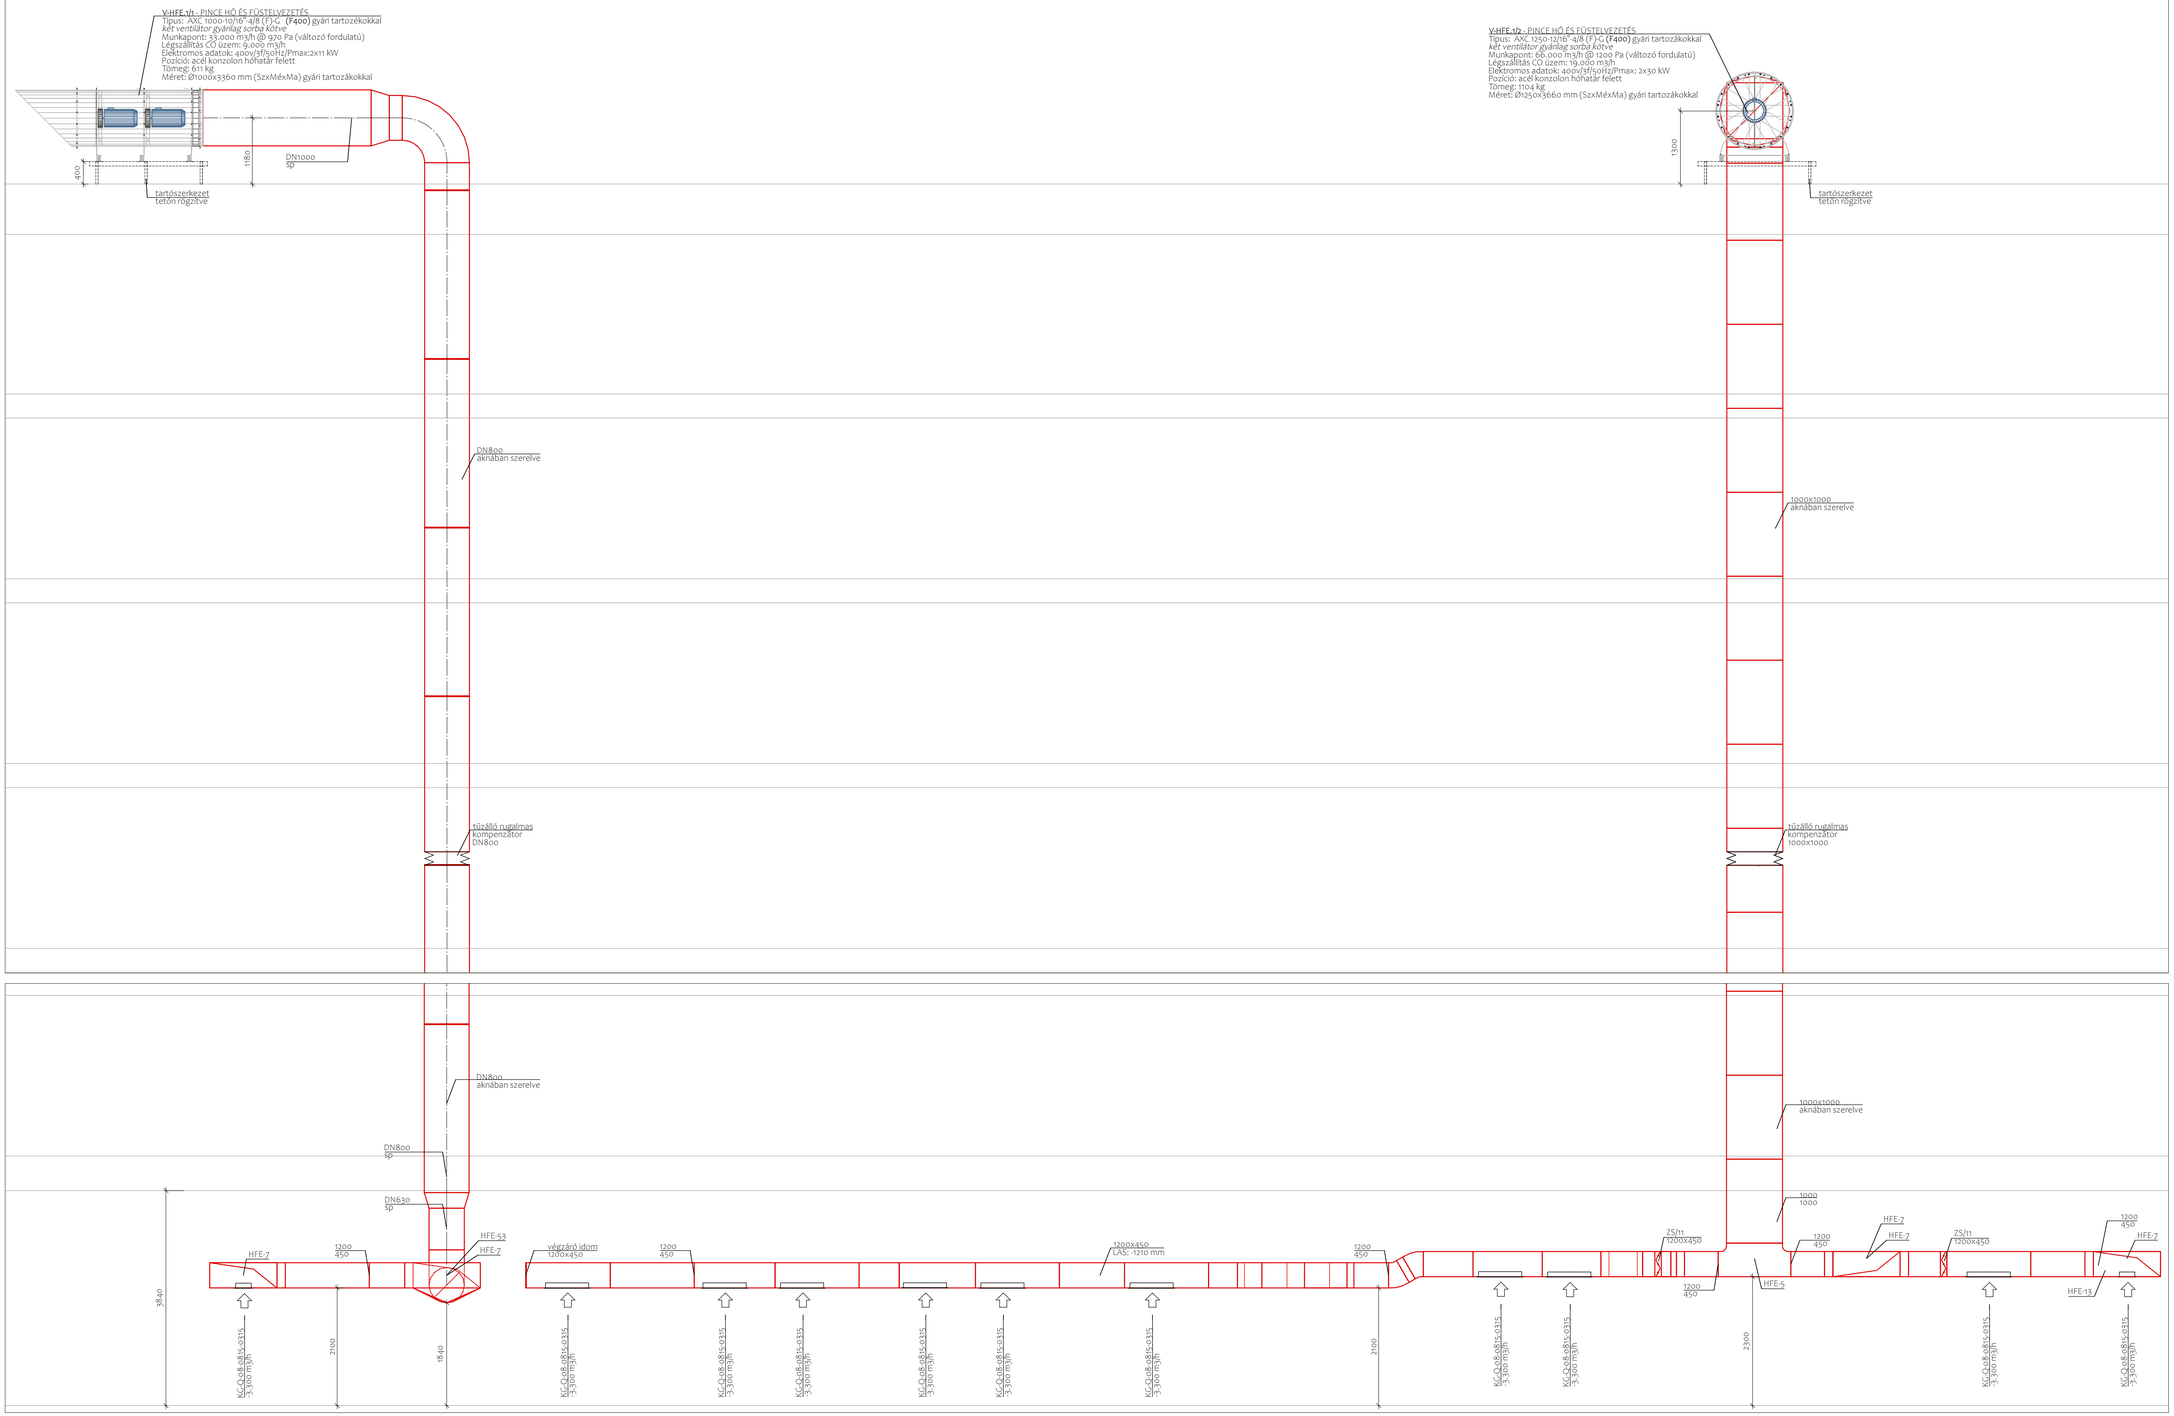

JELMAGYARÁZAT

- hő- és füstelvezetés (minősített tűzálló SINGLE légcstorna)
- hő- és füstelvezetés légpótlás (minősített tűzálló MULTI légcstorna)
- hő- és füstelvezetés légpótlás (minősített tűzálló SINGLE légcstorna)
- gravitációs kürtő (normál)
- vezérlés, automatika

LAS	légcsatorna alsó sík szinti burkolt padlósíkhoz képest
LFS	légcsatorna felső sík szinti mennyezeti födémsíkhoz képest
CT	légcsatorna cső középtengely szinti burkolt padlósíkhoz képest
PSZ/	pillandószelep, kézi
ZS/	szabályozó zsalu, kézi
PSZ.M/	pillangószelep, motoros
ZS.M/	szabályozó zsalau motoros
VAV/	VAV ELEM
CAV/	CAV elem
TCS/	tűzcsappantyú, motoros
TCS.M/	tűzcsappantyú, mechanikus
HCS	hangcsillapító
EV/	esővédő zsalu
VSZ/	visszacsapó szelep, mechanikus

MEGJEGYZÉSEK

- A TERVEKTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL LEHET!
- A tervrajzok a tervekkel együtt kiadott műszaki leírással és árazatlan költségvetés kiírással együtt érvényesek!
- Minden beépítésre kerülő látszó berendezés pontos típusát megrendelés előtt Megrendelővel egyeztetni szükséges!
- Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a gyártó előírásai maradéktalanul betartandóak.
- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben egyeztessék a szerelési sorrendet!
- A terven jelölt méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
- Szerelvények, berendezések szerelését minden esetben oldható kötéssel kell kialakítani!
- A gépészeti berendezések rögzítéséhez rezgéscsillapítóval ellátott megfogásokat, alátámasztásokat kell alkalmazni
- Légcsatorna hálózat kivitele horganyzott acéllemez
- A szabályozó készülékek beépítésénél a gyártói védőtávolságok a mérvadóak
- Minden leágazásnál beszabályozó elemet kell beépíteni
- Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben lévő OTSZ előírásai mértékadók!
- Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémáttörések készítésénél fokozott figyelmet kell fordítani azok kivitelezhetőségére! A bontási munkák megkezdése előtt jóvá kell hagyatni azokat a generál építésvezetővel.
- A vízszigetelő/tűzgátló födémeken és falakon történő csőátvezetéseket vízzáró/tűzgátló módon kell kialakítani (Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben lévő tűzvédelmi szabályzat előírásai mértékadók!)

Verzió	Dátum	Módosítás tárgya
revo	2021.12.	kiviteli tervdokumentáció

PROJEKT	ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ LÉTESÍTÉSE
HELYSZÍN	H-1076 BUDAPEST, VII. KER. VERSENY UTCA 22-24.
HRSZ	32934
ÉPÍTTETŐ	BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1073 BUDAPEST, VII. KER. ERZSÉBET KRT. 6.
GENERÁL TERVEZŐ	ZIP ARCHITECTS KFT. RUPPERT ANDRÁS É 08-0585 JUHÁSZ-SZIGETI ZSÓFIA É 08-0639 PÁNOVITS NORBERT SIMON LÁSZLÓ
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ	PARSCH ÁDÁM okl. épületgépész-mérnök G-01-15737 NAGY GYÖRGY gépészmérnök PARSCH KFT H-1016 Budapest, Berényi utca 9. e: parsch.hvac@gmail.com m: 06-20-236-9184
TERVTÍPUS	kiviteli | revo
DÁTUM	2021. december
LÉPTÉK	M 1:50
RAJZLAP	920x594
TERVLAP	TŰZVÉDELMI LÉGTECHNIKA C-C METSZET
	GL-T.08